


UWAGA:

- Istniejące piony kanalizacyjne należy zdemontować i usunąć , w miejscach po istniejących pionach prowadzić nowe PVC110. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną.
- Istniejące piony kanalizacji deszczowej zdemontować na wysokości V piętra do poziomu niskiego parteru. Nowe piony DN200 prowadzić w miejscu starych, projektuje się wymiane wpustów dachowych na wpusty podgrzewane.

LEGENDA

- instalacja wewnętrzna kanalizacji
- instalacja wody zimnej
- instalacja ciepłej wody użytkowej
- instalacja hydrantowa
- baterie bezdotykowe
- istniejące piony ciepłej i zimnej wody
oznaczenia pionów
- istniejące piony kanalizacyjne do wymiany/
oznaczenia
- nowo projektowane piony
- szafki hydrantowe HP25
- nowo projektowane piony kanalizacji deszczowej
w miejscu istniejących

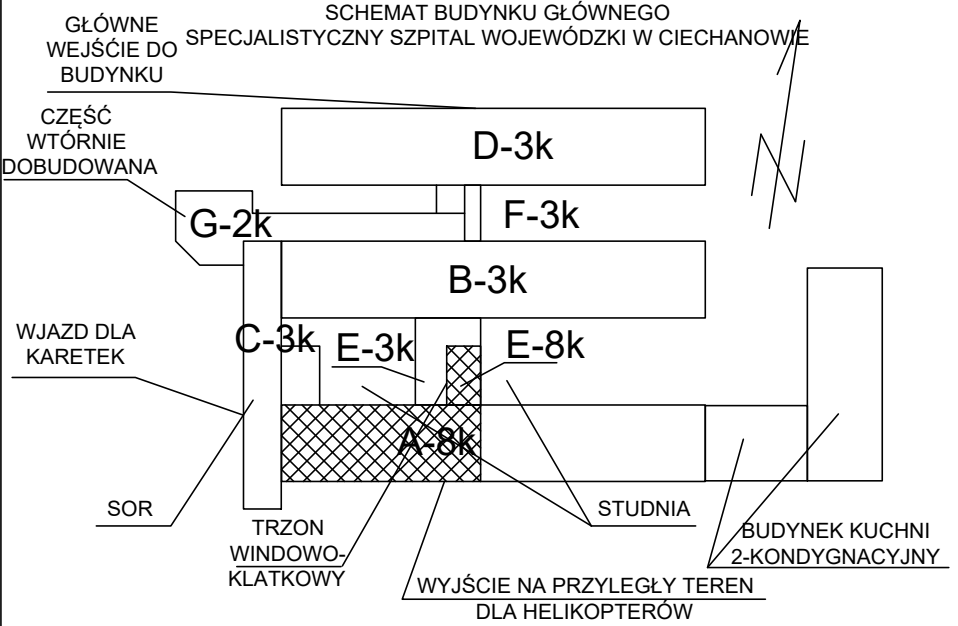

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: WPU WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów www.wpui.cnow.pl, email: biuro@wpui.pl, tel.: (23) 672 29 64	
ZADANIE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIAŁU CHIRURGII DZIECIĘCJ NA ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ NA 5 PIĘTRZE W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W CIECHANOWIE	
INWESTOR: SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE 06-400 CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2	
ADRES INWESTYCJI: 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr. 4306/28 z obrębu ŚRÓDMIEŚCIE	
BRANŻA: SANITARNA	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN RZUT PIĘTRO V	
PROJEKTANT mgr inż. Arkadiusz Kępczyński NIP: 14206218PPO/0509	DATA: 12.05.2020
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Kujawa NIP: 14206218PPO/0513	SKALA: 1 : 100
OPRACOWAŁ inż. Michał Sadowski	NR RYS: IS-01