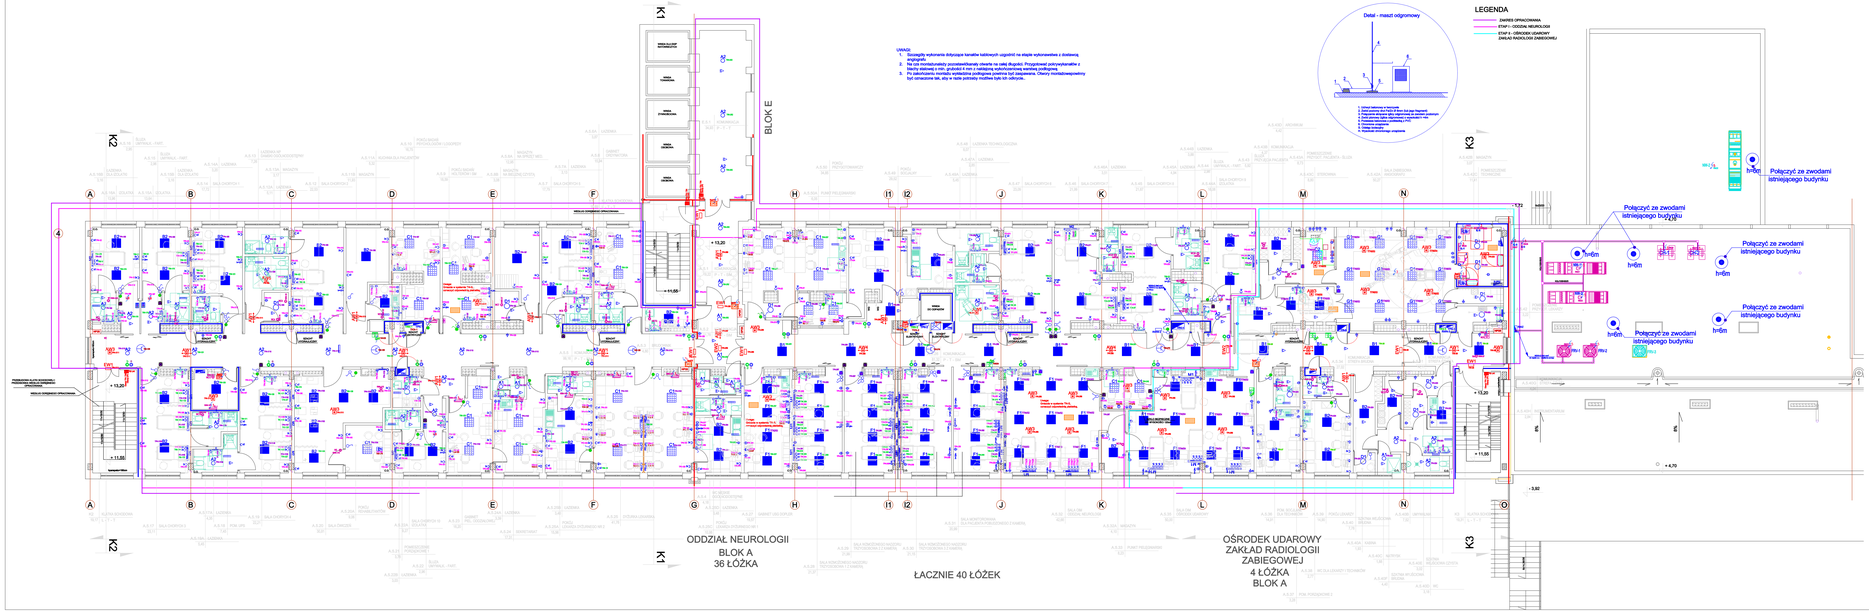

Detal - maszt odgromowy

UWAGI:
1. Dostawcy wykonania dołączyć tarcelle tabliczych uzgodnić na etapie wykonawstwa z dostawcą wyposażenia.
2. Na czs montażowych przewidzieniach otwarte na całej długości. Przygotować pokrywy/wstawkę z tego samego materiału co ściana. Wykonać po montażu instalacji i przed malowaniem.
3. Po zakończeniu montażu wykładzina podłogowa powinna być zaspawana. Chwilę montażowe/wentylacyjne być oznaczone tak, aby w razie potrzeby możliwe było ich odkrycie.

LEGENDA
- ZASIĘG OPRACOWANIA
- ETAP I – ODDZIAŁ NEUROLOGII
- ETAP II – OŚRODEK UDAROWY ZAKŁAD RADIOLOGII ZABIEGOWEJ

LUXONA - INDEKS OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A1	LUXONA Poland S.A. BSX1/1 167W LED COMPACT D-I 1486 PLC II 57 BSX1/1/167
A2	LUXONA Poland S.A. BSX1/1 167W LED COMPACT D-I 1486 PLC II 57 BSX1/1/167
A3	LUXONA Poland S.A. BAC LED COMPACT 4000 PLC II 34 BAC-LED
A4	LUXONA Poland S.A. BAC LED COMPACT 4000 PLC II 34 BAC-LED
A5	LUXONA Poland S.A. ECSC/ECS/ECS LED 1900LM NEXTO PRO ECS 19 2FM 840 HO
A6	LUXONA Poland S.A. ECSC/ECS/ECS LED 1900LM NEXTO PRO ECS 19 2FM 840 HO
A7	LUXONA Poland S.A. AASTITO 167W LED COMPACT 3900 PLC II 840 AAT
A8	LUXONA Poland S.A. S.WALL 6/1x20 13W PLC II 2FM 24
A9	LUXONA Poland S.A. SCSSU CLEAN LED C5200 4000 SSM E 2FM 840
A10	LUXONA Poland S.A. ECSSE/ECS/ECS LED C6200 4000 NEXTO PRO ECS 2FM 840 HO
A11	LUXONA Poland S.A. ECSSE 36 LED ELL.7W ECO 2FM 840
A12	LUXONA Poland S.A. CPA/LIN/A AWARYJNA CRYSTALSIGHT 2FM 840
A13	LUXONA Poland S.A. CPA/LIN/A AWARYJNA CRYSTALSIGHT 2FM 840
A14	LUXONA Poland S.A. CPA/LIN/A AWARYJNA CRYSTALSIGHT 2FM 840
A15	LUXONA Poland S.A. CPA/LIN/A AWARYJNA CRYSTALSIGHT 2FM 840
A16	LUXONA Poland S.A. CPA/LIN/A AWARYJNA CRYSTALSIGHT 2FM 840
A17	LUXONA Poland S.A. CPA/ADO/ AWARYJNA CRYSTALSIGHT IP65 2FM 840

Sterownik systemu AASEN, podsystem wejściowy-wyjściowy przy drzwiach, umożliwienie do czytania wejściowe dwukierunkowych manipulatorowe zasięgu 2200m, zasilanie/ze napięcia 320m (wbiguość w zasięg), 8 x gniazdo ZSTI (16A) z bolcem uziemiającym, 1 szt. gniazdo telefoniczne RJ11, 1 szt. gniazdo elektryczne, 1 szt. gniazdo telefoniczne RJ11, 1 szt. gniazdo telefoniczne podwójne RJ45, 1 szt. gniazdo telefoniczne pod kombinowe RJ45, 1 x manipulator dwukierunkowy przyczynowy i wkazowy obsługiwany za pomocą kluczyka.
Dodatkowo panel powinien posiadać przyłączony dwuzyłowy uchwyt (500 mm długości) wkazujący na krzyżówki z 4 uchylanymi na bułki + pilkę pod kombinowe
Sterownik systemu AASEN, podsystem wejściowy-wyjściowy przy drzwiach, umożliwienie do czytania wejściowe dwukierunkowych manipulatorowe zasięgu 2200m, zasilanie/ze napięcia 320m (wbiguość w zasięg), 8 x gniazdo ZSTI (16A) z bolcem uziemiającym, 4 szt. gniazdo telefoniczne RJ11, 1 szt. gniazdo telefoniczne RJ45, 1 szt. gniazdo telefoniczne pod kombinowe RJ45, 1 x manipulator dwukierunkowy przyczynowy i wkazowy obsługiwany za pomocą kluczyka.
Dodatkowo panel powinien posiadać przyłączony dwuzyłowy uchwyt (500 mm długości) wkazujący na krzyżówki z 4 uchylanymi na bułki + pilkę pod kombinowe
Sterownik oświetlenia nocnego DALI PCU
Sterownik oświetlenia nocnego DALI PCU

LEGENDA:

	- gniazdo elektryczne pojedyncze DATA (obok 1xRJ45) z bolcem ochronnym w puszce podtynkowym 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20
	- gniazdo elektryczne dla podłączenia zdalnych synchronizacji
	- gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44
	- gniazdo elektryczne podwójne hermetyczne z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44
	- gniazdo elektryczne pojedyncze hermetyczne z bolcem ochronnym bez DATA 10/16A, 230V, IP44
	- gniazdo elektryczne siłowe z bolcem ochronnym i wyłącznikiem 1ZP+N+PE, 32A, 400V, IP44
	- zestaw gniazd z bolcem ochronnym 4xZ/1P+N+PE, 10/16A, 230V, + 4 zaślepki do użytku
	- zasilić uziemiający / Lokalna szyna wyrównawcza
	- wyłącznik podynny
	- Punkt Elektryczno-Logiczny wyposażony wg zasobu
	- Punkt Elektryczno-Logiczny wyposażony wg zasobu w zabudowie meblowej
	- Kanał podłogowego trójsystemu 3x82x8
	- zasilcz 230/24VDC
	- Korytko kablowe na uziemionych zawiesiu
	- Zasilacz kontroli dostępu
	- Szafa RACK.
	- Centrala oddymania, DIVAR - zasilacz
	- Zasilacz centrali kontroli dostępu
	- Centrala systemu podzwonego
	- Zasilacz 230/24V
	- Zasilacz centrali systemu podzwonego
	- Wyzwał zabezpieczony puszką hermetyczną w.c. do lampy bateriobójczej
	- Wyzwał zabezpieczony puszką hermetyczną w.c. do dzwon samozamykający/ych
	- Wyzwał zabezpieczony puszką hermetyczną w.c. do wcd. bateri bezdotykowych
	- Wyzwał 1-faz. zabezpieczony puszką hermetyczną w.c.
	- Wyzwał 3-faz.
	- Zasilacz centrali kontroli dostępu
	- Zasilacz centrali systemu domofonu
	- Zasilacz centrali systemu przyzywowego
	- Kaseta kontrolno - sygnalizacyjna stacji IT
	- Puszka p/t, jako miejsce do montażu kasety lampy bateriobójczej

LEGENDA:

	- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny IP 20 10/16A, 250V, p/t lub nt zależnie od charakteru pomieszczenia
	- Łącznik instalacyjny świecznikowy IP 20 10/16A, 250V, p/t lub nt zależnie od charakteru pomieszczenia
	- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny IP 44 10/16A, 250V, p/t lub nt zależnie od charakteru pomieszczenia
	- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny IP44 10/16A, 250V, p/t lub nt zależnie od charakteru pomieszczenia
	- Łącznik instalacyjny świecznikowy IP 44 10/16A, 250V, p/t lub nt zależnie od charakteru pomieszczenia
	- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny IP 44 10/16A, 250V, p/t lub nt zależnie od charakteru pomieszczenia
	- Przycisk instalacyjny 1-biegunowy IP 44 10/16A, 250V, p/t lub nt zależnie od charakteru pomieszczenia
	- Przycisk instalacyjny świecznikowy IP 44 10/16A, 250V, p/t lub nt zależnie od charakteru pomieszczenia
	- Wyzwał zabezpieczony puszką hermetyczną w.c. do lampy bateriobójczej
	- Wyzwał zabezpieczony puszką hermetyczną w.c. do dzwon samozamykający/ych
	- Wyzwał zabezpieczony puszką hermetyczną w.c. do wcd. bateri bezdotykowych
	- Wyzwał 1-faz. zabezpieczony puszką hermetyczną w.c.
	- Wyzwał 3-faz.
	- Zasilacz centrali kontroli dostępu
	- Zasilacz centrali systemu domofonu
	- Zasilacz centrali systemu przyzywowego
	- Kaseta kontrolno - sygnalizacyjna stacji IT
	- Puszka p/t, jako miejsce do montażu kasety lampy bateriobójczej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIUROWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Wiśniowska 70, 39-400 Cieszanów
tel. kom. wyłącznie 22, email: biuro@biuppu.pl, tel. / 22) 672 29 94

ZADANIE:
ROZBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU NEUROLOGII
WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA OŚRODEK UDAROWY
NA POTRZEBY RADIOLOGII I ODDZIAŁ LEKARSKI NA 4 ŁÓŻKA
W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W CIECHANOWIE - ETAP I

INWESTOR:
SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 CIECHANÓW

ADRES INWESTYCJI:
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr. 4/9636 z obrębu ŚRÓDMIEŚCIE

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT: INSTALACJA ELEKTRYCZNA ETAP I

DATA: 15.06.2020

SKALA: 1 : 100

NR RYS: E - 2REW

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Paweł Zaffalon
upr. SEP/0474

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Edward Lewandowski
upr. SEP/0474