

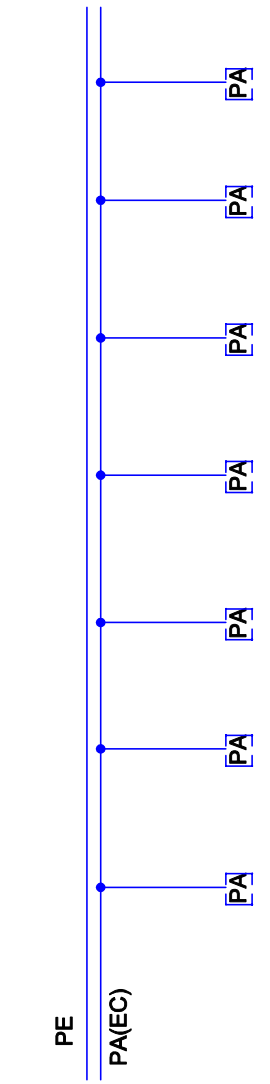



Połączenia wyrównawcze w pomieszczeniu grupy 2

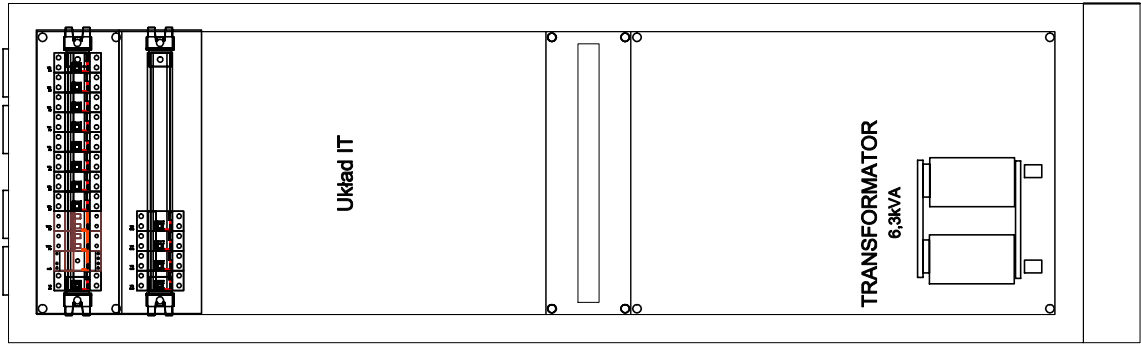

Przeznaczenie miejsca	Ochłodzenie wentylacyjne	Ochłodzenie wentylacyjne	Ochłodzenie wentylacyjne	Ochłodzenie wentylacyjne	Ochłodzenie wentylacyjne	Ochłodzenie wentylacyjne
Opis	Przeznaczenie wentylacyjne	Przeznaczenie wentylacyjne	Przeznaczenie wentylacyjne	Przeznaczenie wentylacyjne	Przeznaczenie wentylacyjne	Przeznaczenie wentylacyjne
Typ przewodu	H07 Z-K	H07 Z-K	H07 Z-K	H07 Z-K	H07 Z-K	H07 Z-K
Przekrój	1 x 6 mm²	1 x 6 mm²	1 x 6 mm²	1 x 6 mm²	1 x 6 mm²	1 x 6 mm²

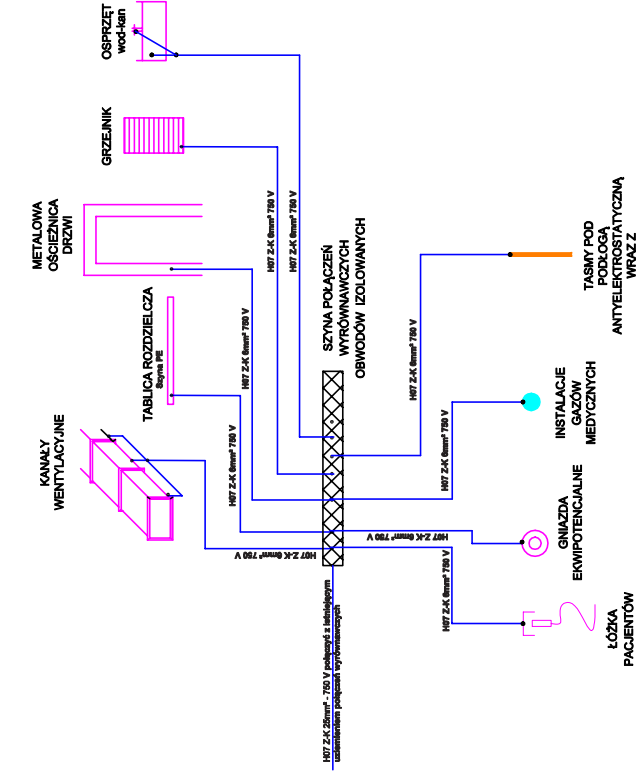

głębokość = 360 mm

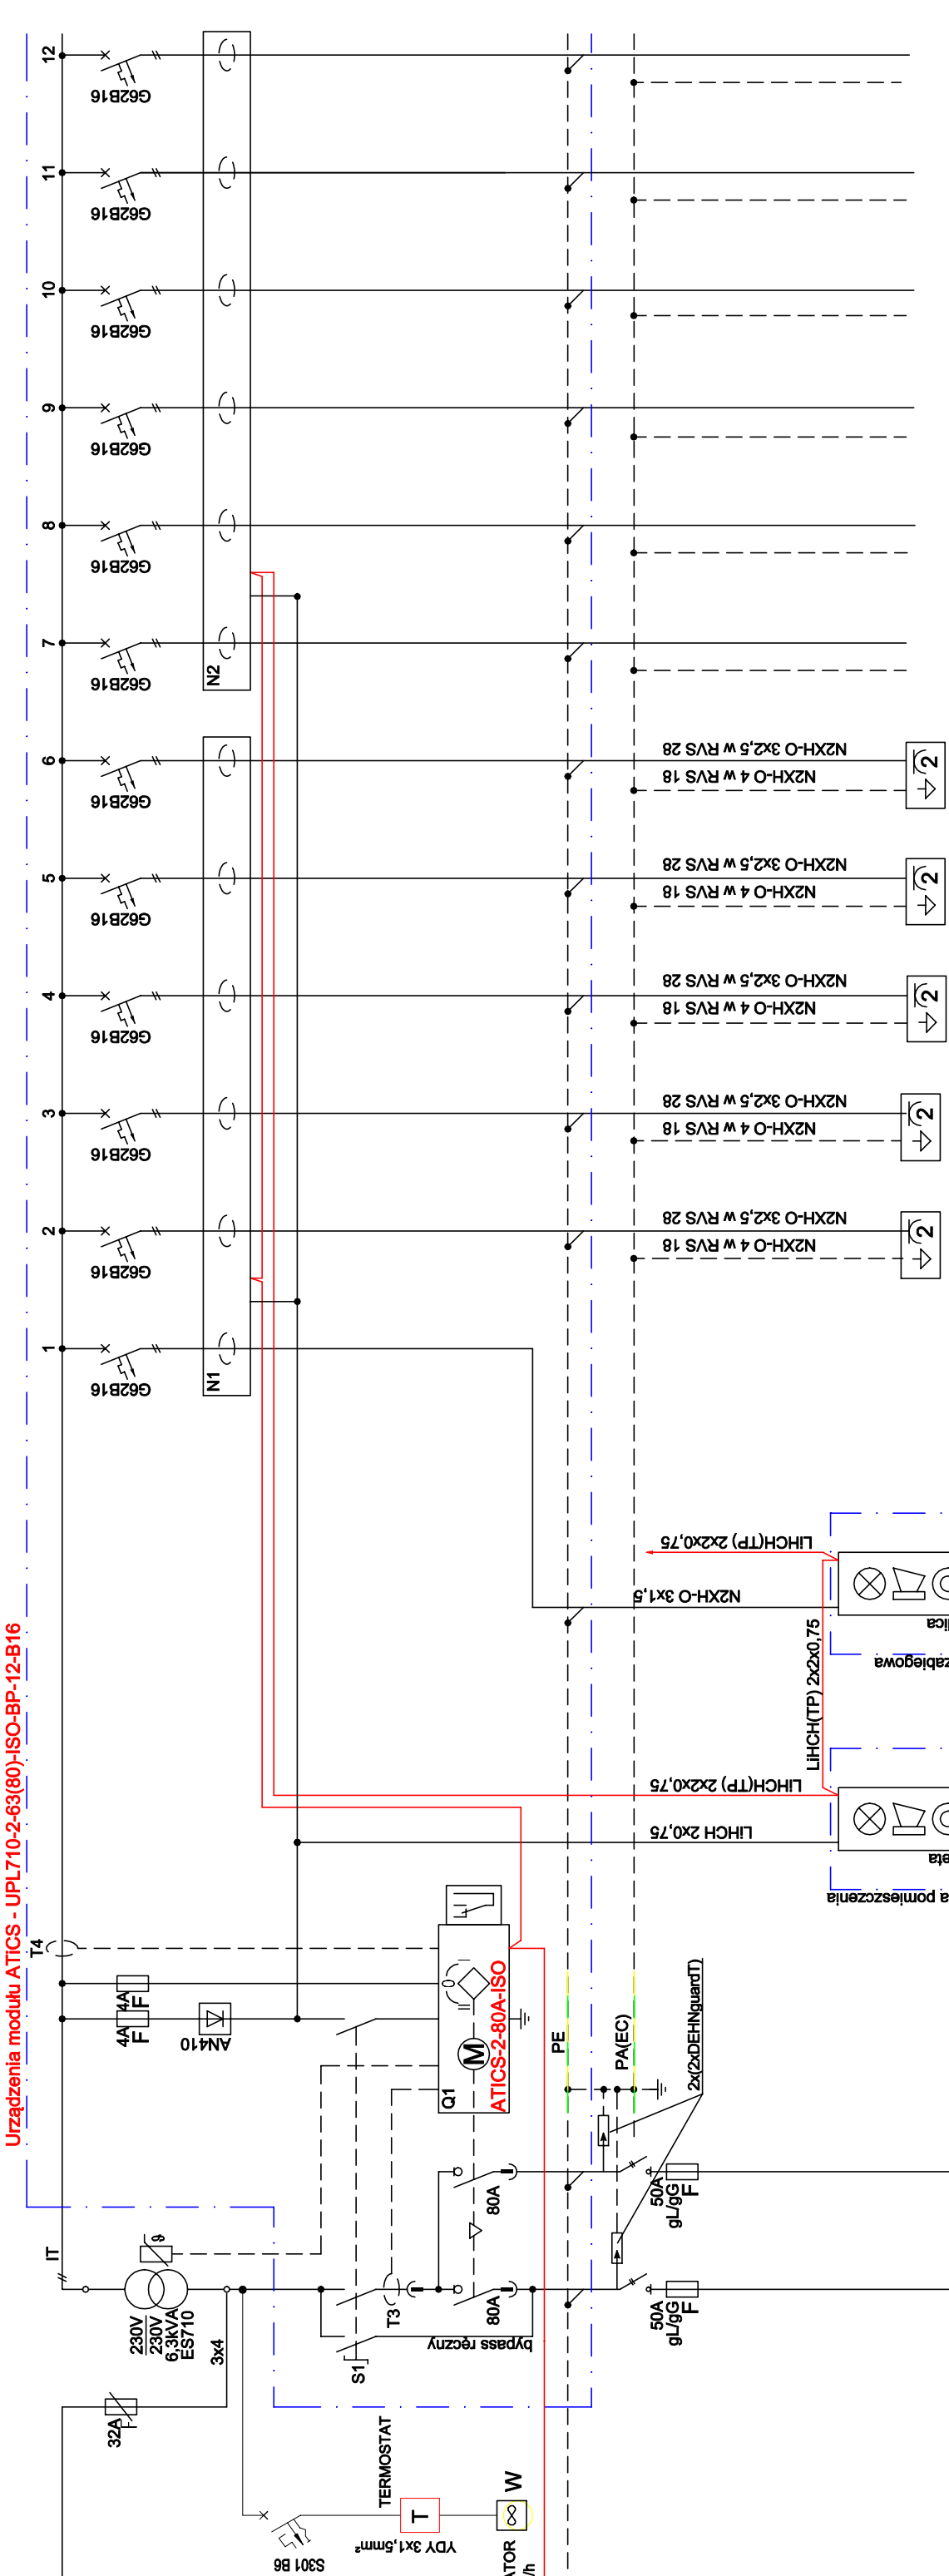

Nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nazwa	...	2 x gniazda 1-faz-2xEQ	2 x gniazda 1-faz-2xEQ	2 x gniazda 1-faz-2xEQ	2 x gniazda 1-faz-2xEQ	2 x gniazda 1-faz-2xEQ	2 x gniazda 1-faz-2xEQ	2 x gniazda 1-faz-2xEQ	2 x gniazda 1-faz-2xEQ	2 x gniazda 1-faz-2xEQ	2 x gniazda 1-faz-2xEQ	2 x gniazda 1-faz-2xEQ

obwody elektryczne
obwody komunikacyjne

Wzrost operacyjnych
wzrost operacyjnych
wzrost operacyjnych

Urządzenia modułu ATICS - UPL710-2-63(80)-ISO-BP-12-B16

Nr	S6	S5	S4	S3	S2	S1
Nazwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Oświetlenie	...
Ilość gniazd
Pog [kW]

INWESTYTOR
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA

INWESTYTOR
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA

INWESTYTOR
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA

INWESTYTOR
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA

INWESTYTOR
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA

INWESTYTOR
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA
WŁAŚCICIEL PRACOWNIA