


UWAGA:

Układanie taśmy uziemiającej zależy od typu wykładziny. W zależności od zastosowanej wykładziny antyelektrostatycznej należy taśmę uziemiającą ułożyć wg wskazań producenta wykładziny.

Szczegół połączenia taśmy uziemiającej z instalacją odprowadzającą ładunki elektrostatyczne

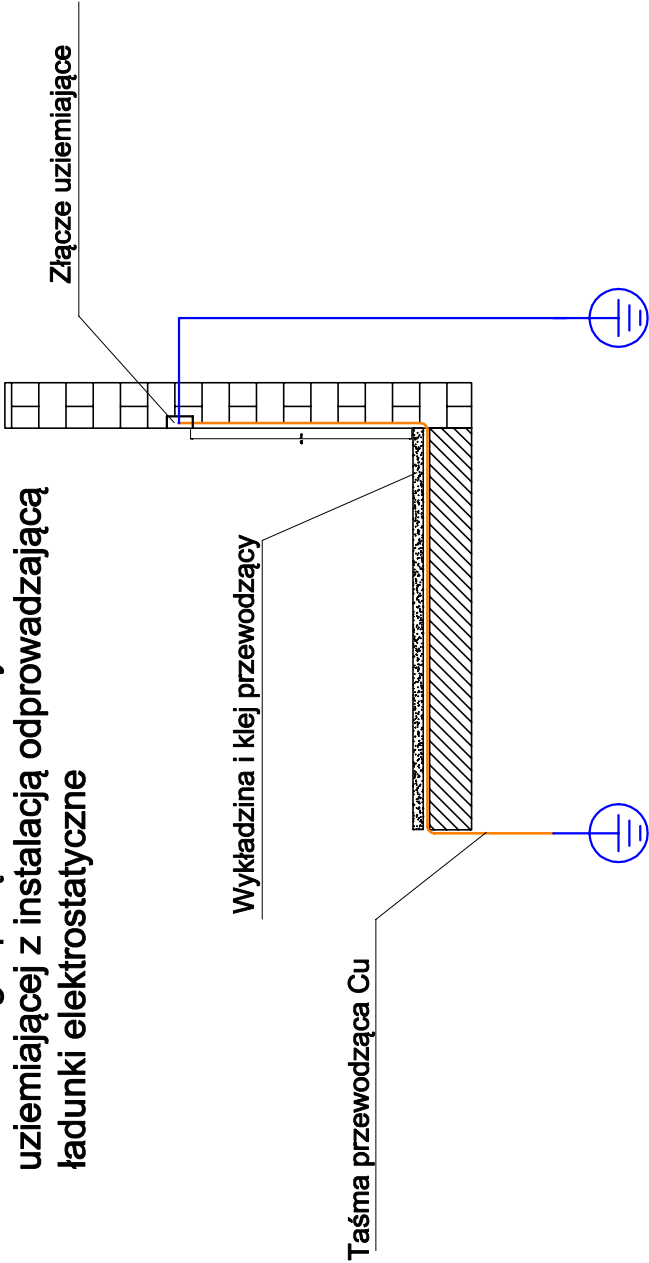

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: wpu WOLNODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH ul. Wierzbakowa 70, 08-400 Ciechanów www.wpu.czw.pl, email: biuro@wpu.pl, tel.: (29) 672 28 64	
ZADANIE: PROJEKT WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I WYKONANIE PRAC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZENIA CHIRURGII OGÓLNEJ W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ W SZPITALU WOLNODZKIM W CIECHANOWIE	
INWESTOR: SZPITAL OGÓLNY, ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ 08-400 CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2	
ADRES INWESTYCJI: 08-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. nr. 430/229 z objętością 600m ²	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
TEMAT: RYSUNEK UZIEMIENIA PODŁOGI PRZEWODZĄCEJ	
DATA:	15.06.2020
PROJEKTANT mgr inż. Jacek Zieliński	SKALA
SYGNIFYKANTY mgr inż. Edward Lemański	NR RYS.
	E-8