


Rura osłonowa na przewodach sieci gazów medycznych

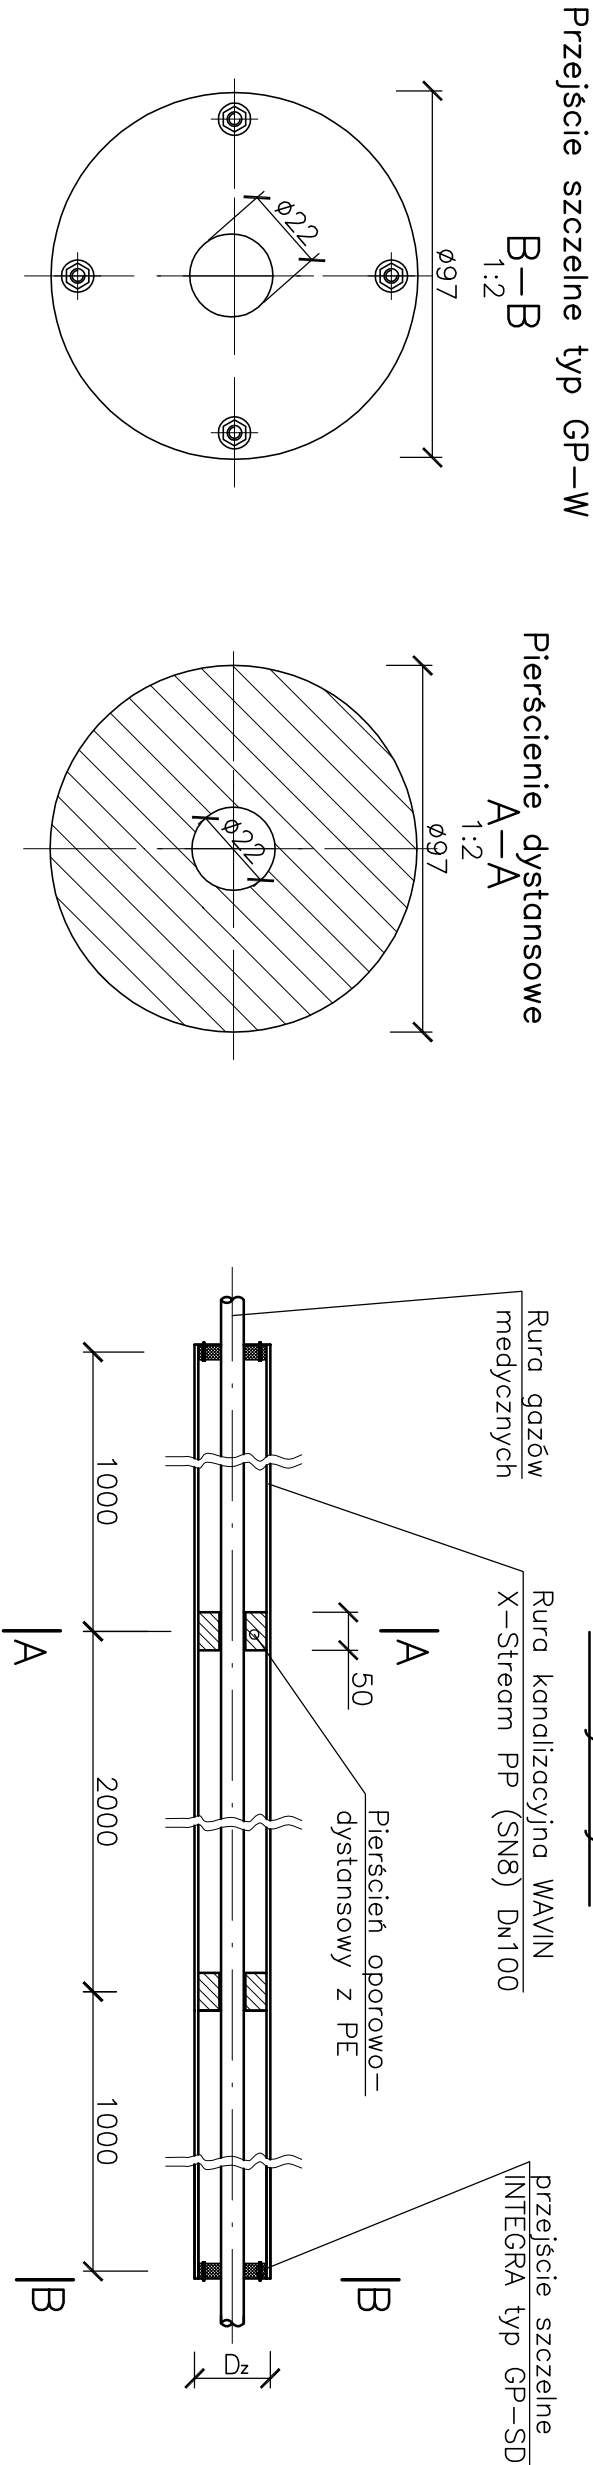

Uwagi:
Dla ochrony rurociągów miedzianych należy stosować rury osłonowe. Jako rury osłonowe należy stosować rury kanalizacyjne WAVIN X-Stream PP (SN8) Dn100.

| | |
|--|------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | |
| WPPi WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów www.wputi.onow.pl, email: biuro@wputi.pl, tel : (23) 672 29 64 | |
| ZADANIE: Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakątnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakątny i Psychiatryczny | |
| INWESTOR: SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE 06-400 CIECHANÓW, UL. POWSTANCÓW WIELKOPOLSKICH 2 | |
| ADRES INWESTYCJI: 06-400 Ciechanów, ul. Powstanców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201_1.0010 | |
| BRANŻA: INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH | |
| STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY | |
| TEMAT: RURA OCHRONNA - PRZEJŚCIE SZCZELNE | |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Ireneusz Wierpachowski | DATA: 13.07.2021 |
| PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Kępczyński mgr inż. Piotr Kujawa mgr inż. Piotr Kujawa | SKALA: 1 : 2/1:5 |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Kujawa | NR RYS: GM-09 |