


- UWAGA:
1. W miejscach przejść instalacji przez przegrody p.poż zabezpieczyć należy pożarowo.
 2. Na długich odcinkach kanalizacji sanitarnej instalować zawory napowietrzające.
 3. Nowe piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką.

LEGENDA

instalacja wody p.poż

hydrant HP25

Zestaw przyłączeniowy/ zawory odcinające filtr
zawór antyskażeniowy typ EA

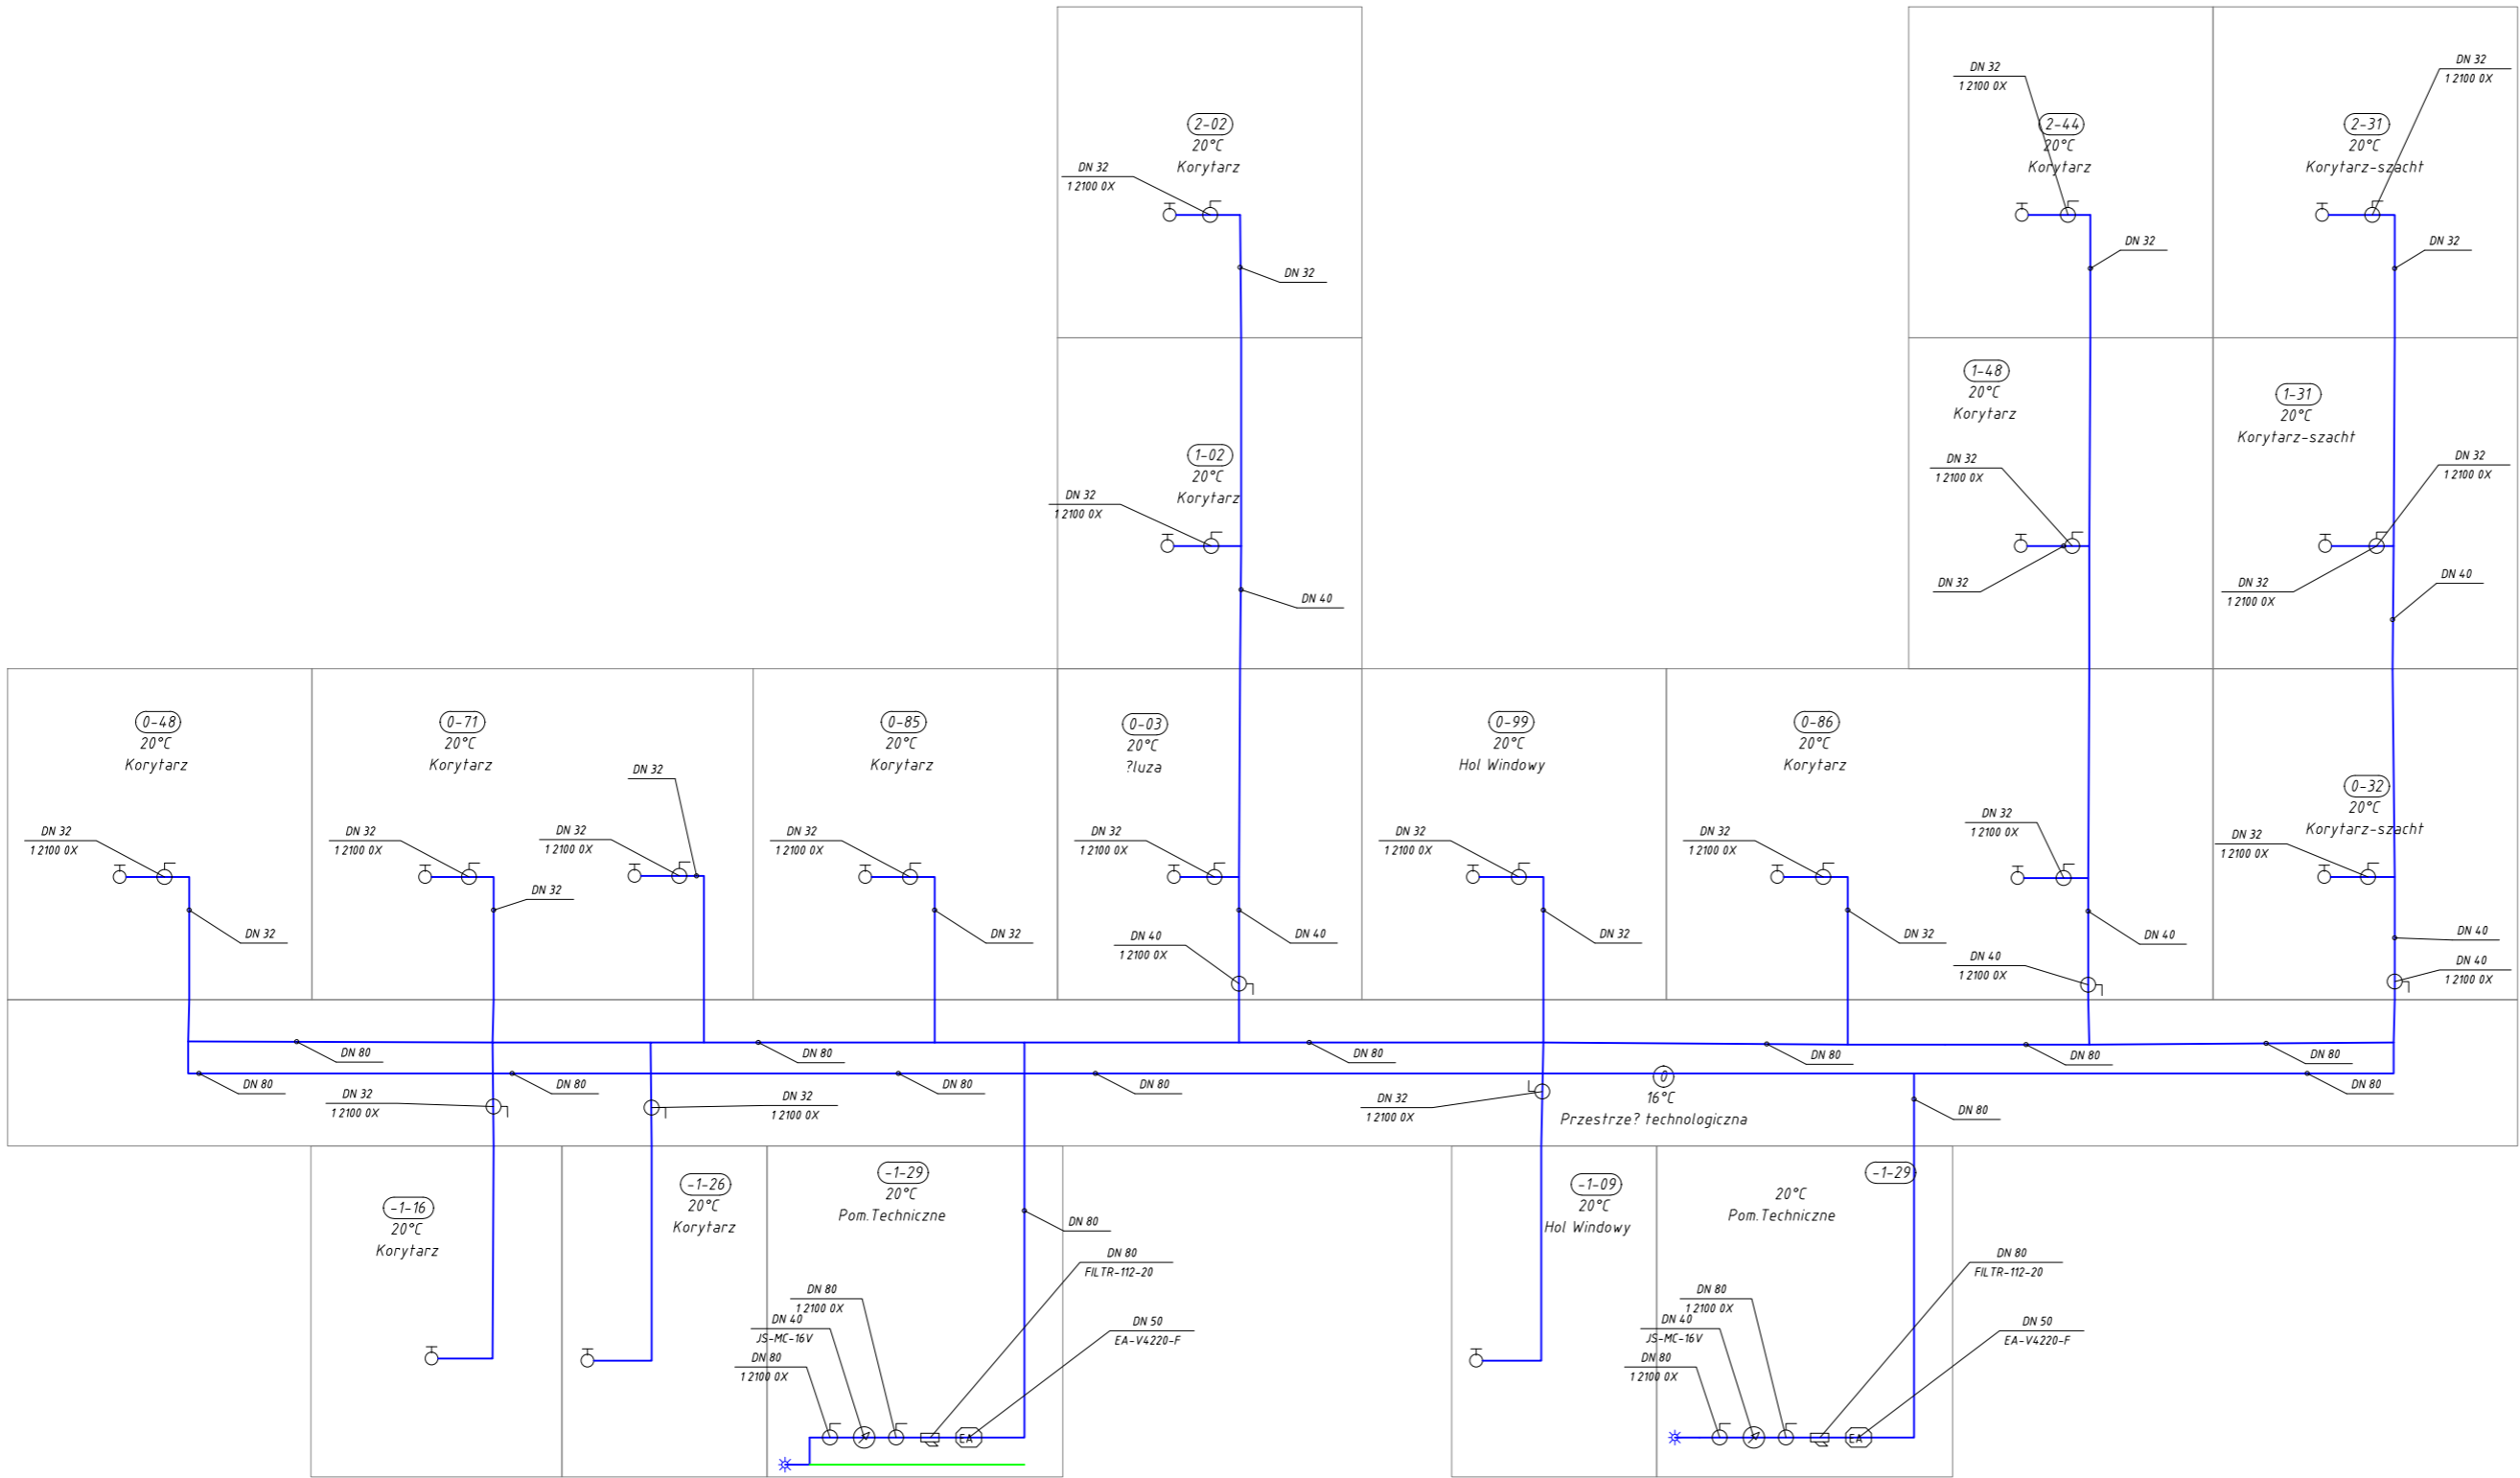

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div><div></div><div>WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH ul. Warszawska 70, 06-400 Ciechanów www.wpui.cnow.pl, email: biuro@wpui.pl, tel : (23) 672 29 64</div></div>	
ZADANIE: Rozbudowa i przebudowa Budynku Oddziału Zakaznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakazny i Psychiatryczny	
INWESTOR: SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE 06-400 CIECHANÓW, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2	
ADRES INWESTYCJI: 06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, dz. ew. nr 4306/28, obręb 140201_1.0010	
BRANŻA: SANITARNA	
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	
TEMAT: ROZWINIĘCIE INSTALACJA P.POŻ	
PROJEKTANT mgr inż. Arkadiusz Kępczyński <small>nr upr. MAZ/02102/PWOS/09</small>	DATA: 06.2021
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Piotr Kujawa <small>nr upr. MAZ/00777/PWOS/13</small>	SKALA: 1 : 100
OPRACOWAŁ inż. Michał Sadowski	NR RYS: IS-10