


Schemat ideowy rozdzielnicy T.TUNEL.

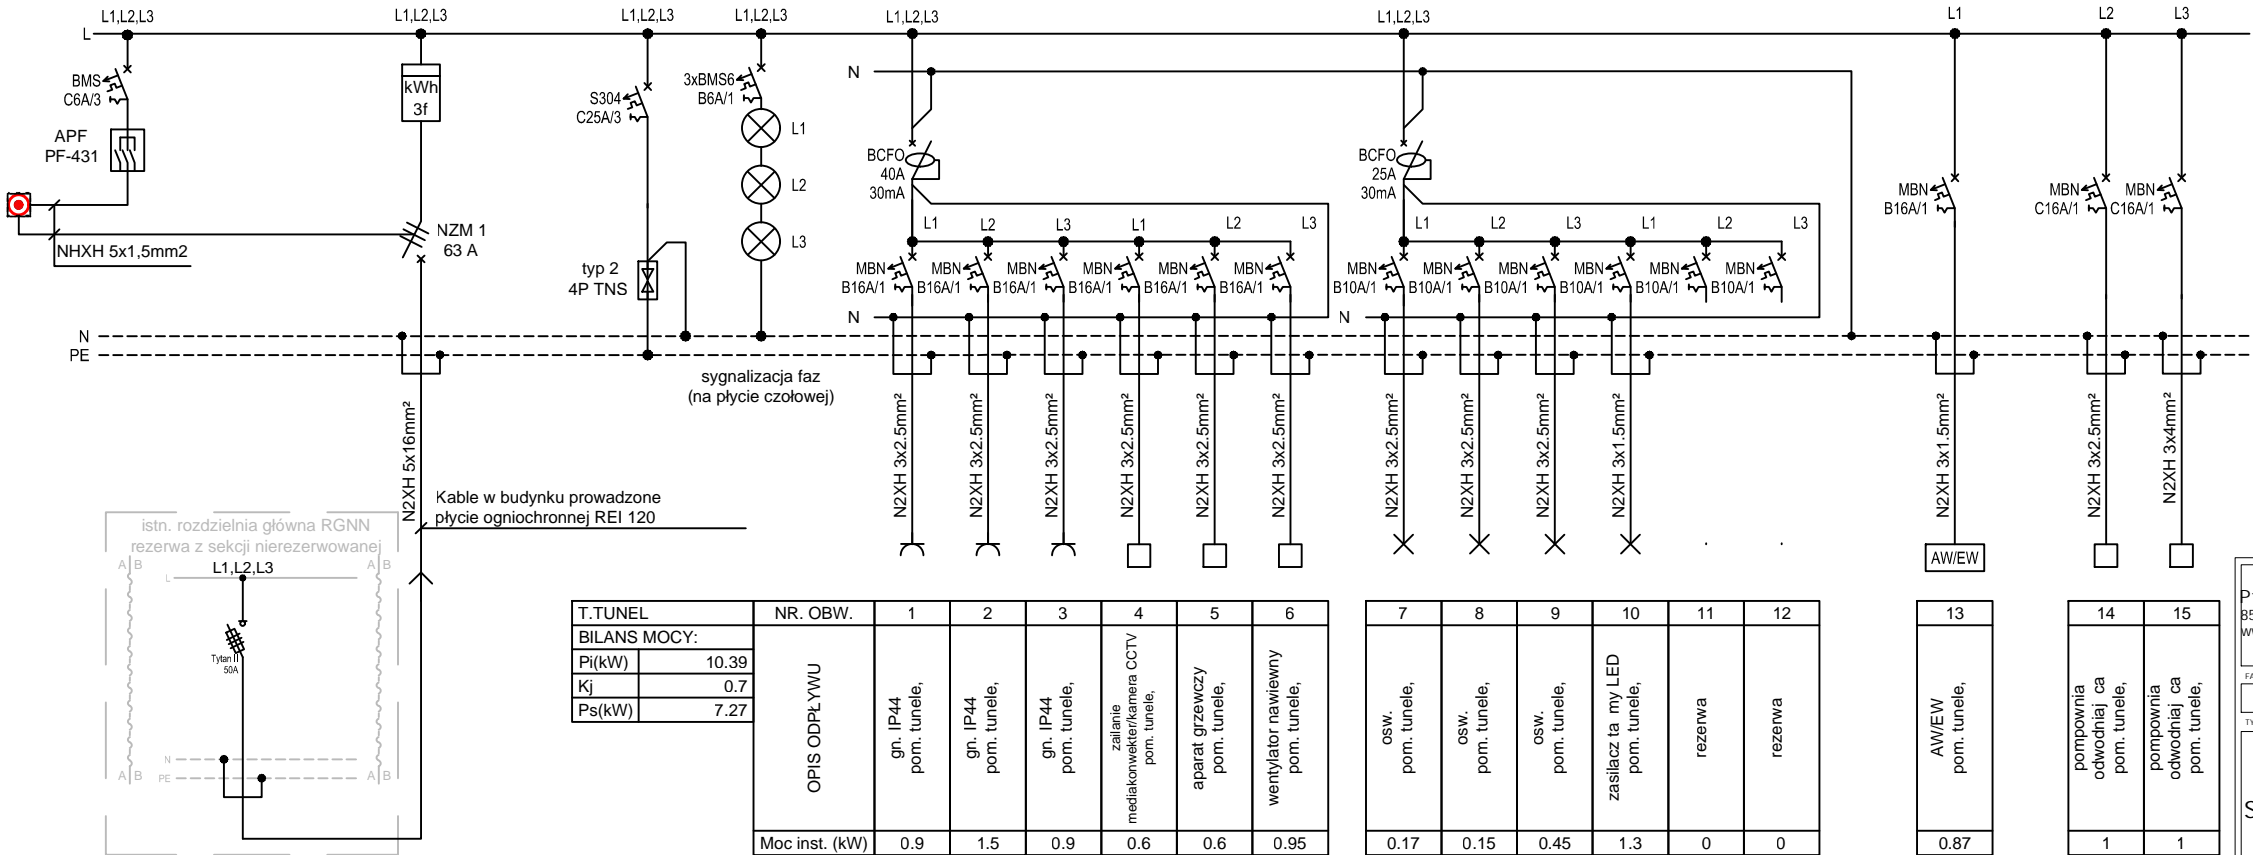

T.TUNEL	NR. OBW.	1	2	3	4	5	6
BILANS MOCY:	OPIS ODPLYWU	gn. IP44 pom. tunele,	gn. IP44 pom. tunele,	gn. IP44 pom. tunele,	zasilanie mediakonwertera kamery CCTV pom. tunele,	aparat grzewczy pom. tunele,	wentylator nawiewny pom. tunele,
Pi(kW)							
Kj							
Ps(kW)							
	Moc inst. (kW)	0.9	1.5	0.9	0.6	0.6	0.95

7	8	9	10	11	12
osw. pom. tunele,	osw. pom. tunele,	osw. pom. tunele,	zasilacz ta my LED pom. tunele,	rezerwa	rezerwa
0.17	0.15	0.45	1.3	0	0

13
AW/EW pom. tunele,
0.87

14	15
pompownia odwodniają ca pom. tunele,	pompownia odwodniają ca pom. tunele,
1	1

PfnyYXgJ Vjcfgtk c Ofj UbjñUMj Ibk YghñM A`d`Ub Sd. n c.c. ul. Mahoniowa 14,
85-390 Bydgoszcz, tel. 52 348 84 10, fax 52 348 84 11 e-mail: biuro@allplan.com.pl,
www.allplan.com.pl NIP: 967-125-78-54

FAZA / PHASE:

Projekt wykonawczy

TYTUŁ / SUBJECT:

PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH TUNELI KOMUNIKACYJNYCH W
SPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W CIECHANOWIE

ADRES / ADDRESS:

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2, 08-400 CIECHANÓW
DZ. NR 4306/28 OBR. RÓDMIE CIE

BRANŻA / INDUSTRY:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR / CLIENT:

SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

PROJEKTANT / DESIGNER

NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEN

PODPIS / SIGNATURE

MGR IN . DARIUSZ NARUSZEWICZ

WAM/0068/PWOE/11

SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZIŁ / VERIFIED BY

NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEN

PODPIS / SIGNATURE

MGR IN . TOMASZ NIEDWIECKI

PDL/0058/POOE/11

SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

OPRACOWAŁ / DRAFTED BY

PODPIS / SIGNATURE

MGR IN . ADAM PUSTELNIK

TEMAT / SUBJECT

NR RYSUNKU /
DRAWING NUMBER

REWIZJA

Schemat ideowy tablicy T.TUNEL.

E-02

DATA / DATE

SKALA / SCALE

MARZEC 2021

b/s

Uwaga:
1. Licznik energii elektrycznej musi być przystosowany do zdalnego odczytu danych.