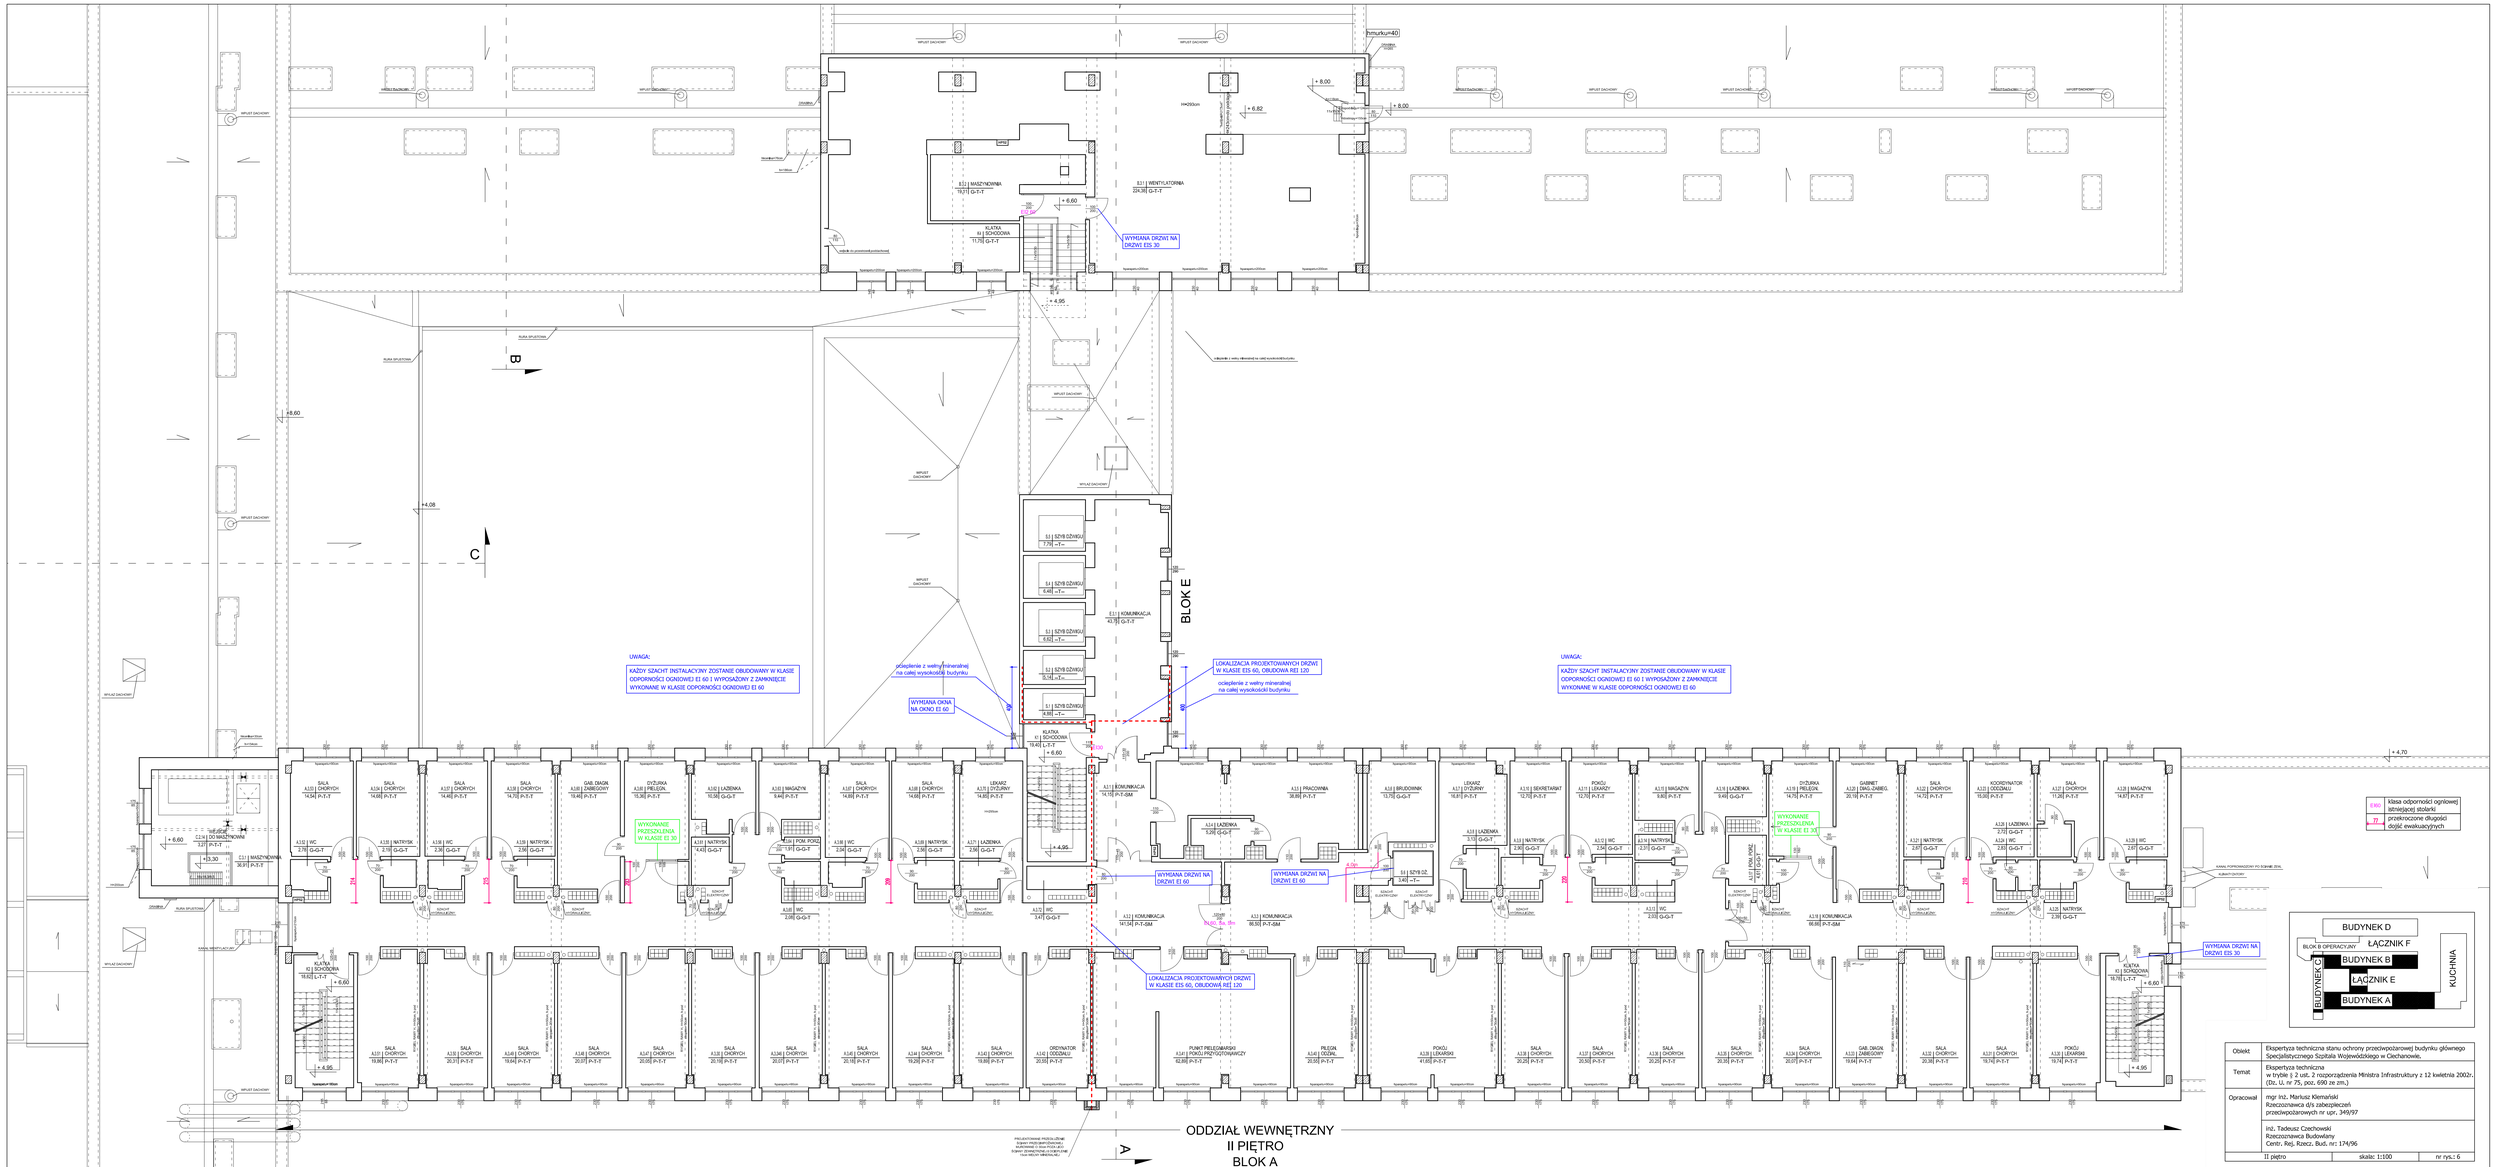
BLOK E
UWAGA:
KAŻDY SZACHT INSTALACYJNY ZOSTANIE OBUDOWANY W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 I WYPOSAŻONY Z ZAMKNIĘCIE WYKONANE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
WYMIANA OKNA NA OKNO EI 60
ocieplenie z wełny mineralnej na całej wysokości budynku
LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH DRZWI W KLASIE EIS 60, OBUDOWA REI 120
WYMIANA DRZWI NA DRZWI EIS 30
WYKONANIE PRZESZKLENIA W KLASIE EI 30
WYMIANA DRZWI NA DRZWI EI 60
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
II PIĘTRO
BLOK A
BUDYNEK D
BLOK B OPERACYJNY
ŁĄCZNIK F
BUDYNEK B
ŁĄCZNIK E
BUDYNEK A
BUDYNEK C
KUCHNIA
EI60 Klasa odporności ogniowej tchnącej otuliny
77 przekroczone długości dojść ewakuacyjnych
Obiekt: Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie,
Temat: Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.)
Opracował: mgr inż. Mariusz Klemański Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 349/97
inż. Tadeusz Czechowski Rzeczoznawca Budowlany Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr: 174/96
II piętro | skala: 1:100 | nr rys.: 6