cd ark 7/8

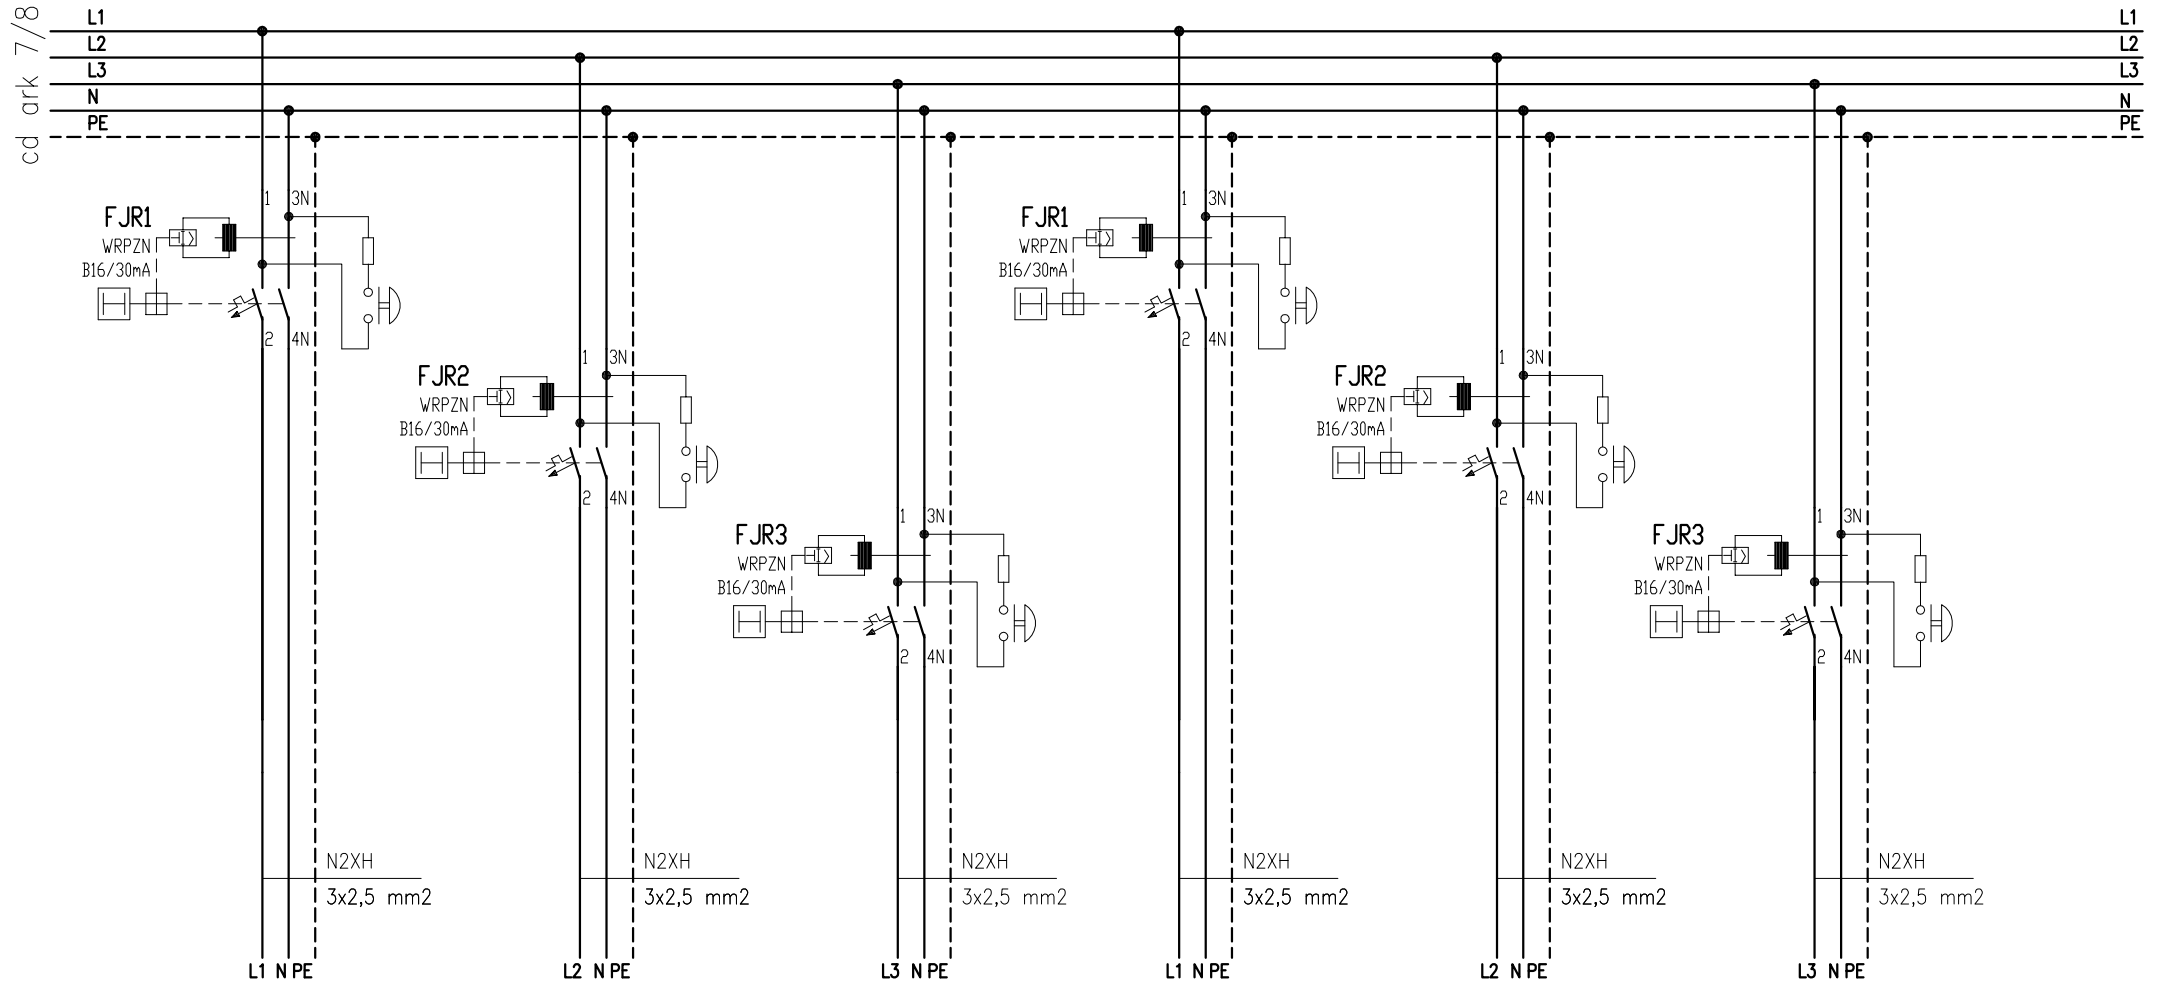

Pi = 6,9kW

Nr obwodu	4R1	4R2	4R3	4SR1	4SR2	4SR3
Przeznaczenie	Gniazda wtykowe pom.	Gniazda wtykowe pom.	Gniazda wtykowe pom.	Agrega chłodniczy	Agrega chłodniczy	Agrega chłodniczy
Pomieszczenie	0.36, 0.40, 0.48 lodówki	0.38 lodówki	REZERWA	pom. 0.03 na dachu	pom. 0.04 na dachu	pom. 0.05 na dachu
Moc zainst.	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,3 kW	max. 1,3 kW	max. 1,3 kW

neon
neon@neon.net.pl
ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A
42-217 Częstochowa
tel.: 509-137-001

Inwestor	SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2, 06-400 CIECHANÓW
Faza	PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa projektu: Przebudowa budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanoiwe

ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów
identyfikator działki ewidencyjnej: 140201_1.0010.4306.28

Tytuł rysunku: SCHEMAT ZASILANIA REZERWOWANEGO
SCHEMAT TABLICY "RE-4R" ZASILANIA

Branża	ELEKTRYCZNA	Uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	

Nr projektu	Faza	Grupa	Nr rysunku	Skala	Data	Rewizja
N_7.1_22		E	E-13.8	%	2022.11.21	-