cd ark 5/6

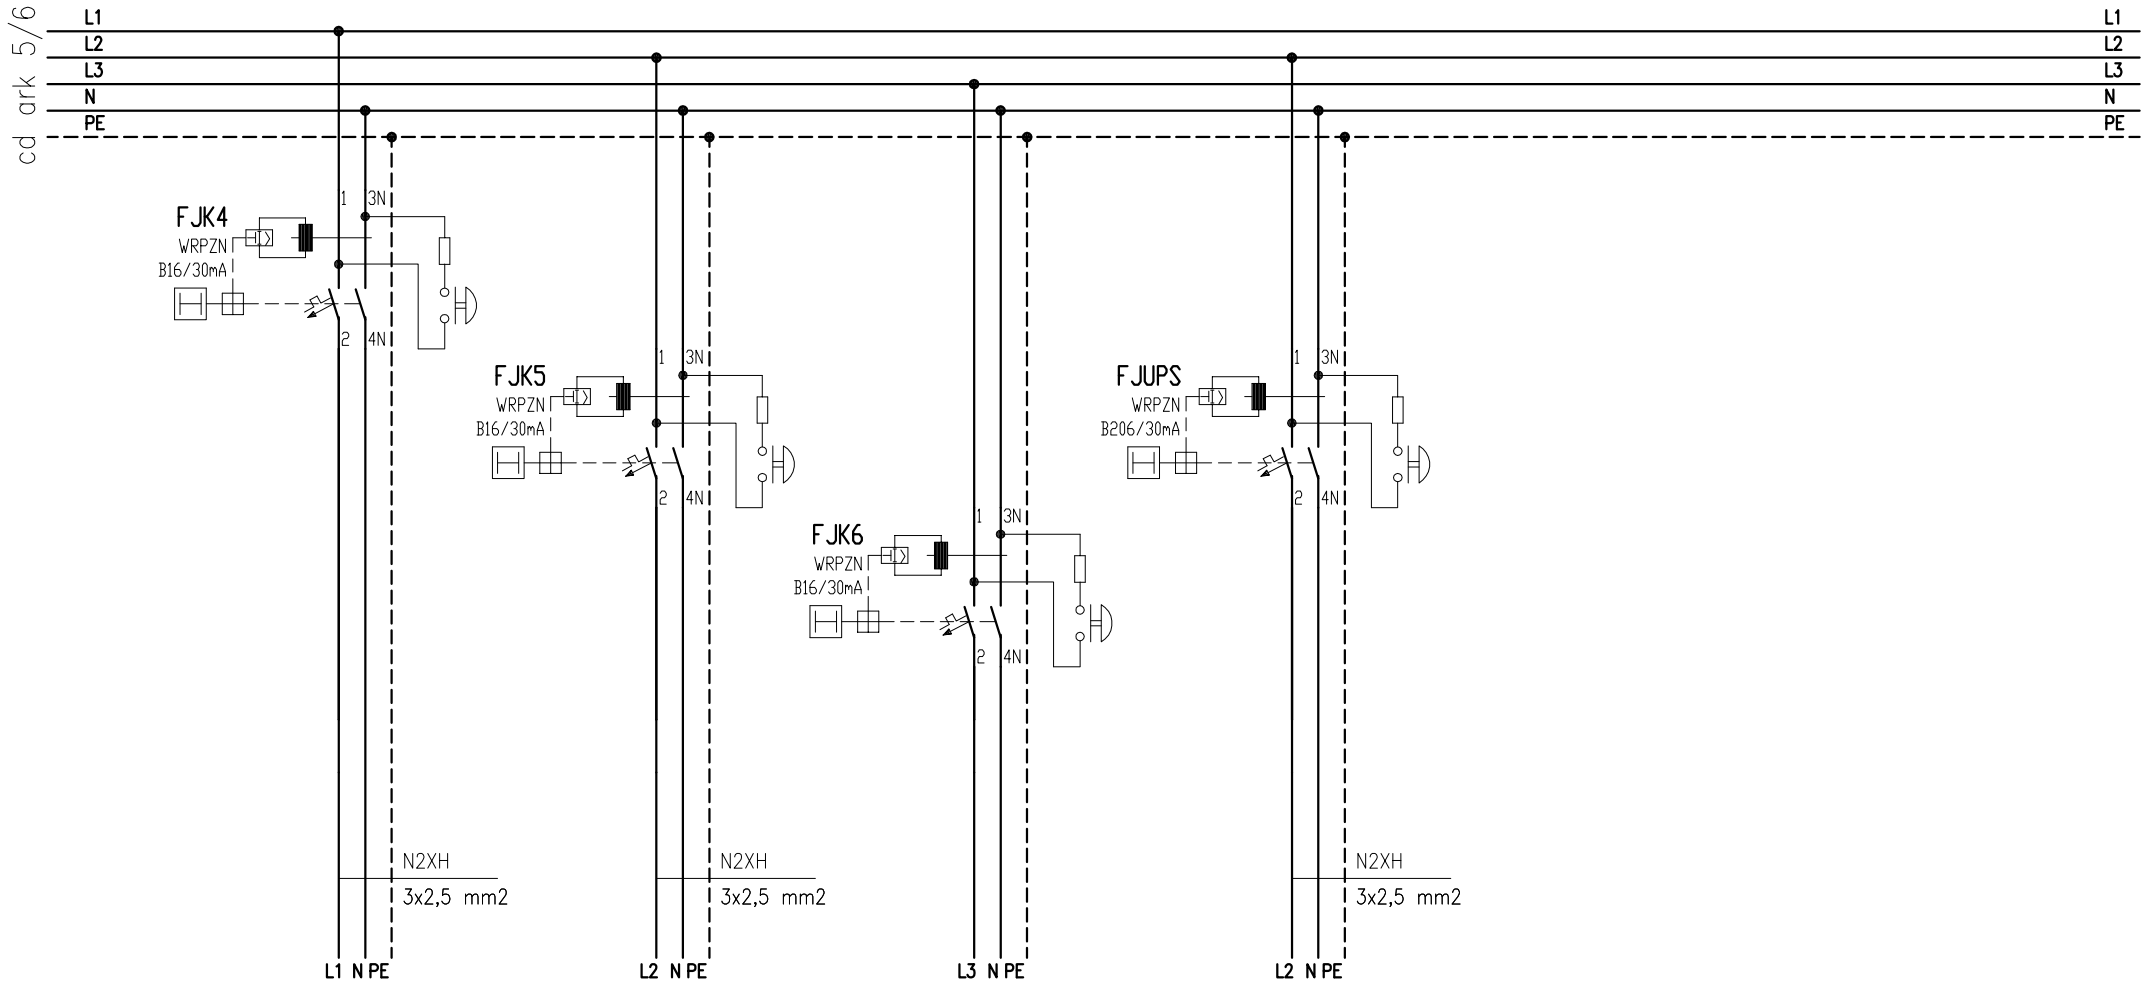

Pi = 6,0kW

Nr obwodu	2K4	2K5	2K6	2UPS
Przeznaczenie	Gniazda wtykowe DATA pom.	Gniazda wtykowe DATA pom.	Gniazda wtykowe DATA pom.	Zasilanie UPS-a
Pomieszczenie	-1.6,-1.58	-1.52,-1.54	REZERWA	szafy RACK pom. 1.25
Moc zainst.	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 3,0 kW

neon
neon@neon.net.pl
ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A
42-217 Częstochowa
tel.: 509-137-001

Inwestor	SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2, 06-400 CIECHANÓW
Faza	PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa projektu: Przebudowa budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanoiwe

ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów
identyfikator działki ewidencyjnej: 140201_1.0010.4306.28

Tytuł rysunku: SCHEMAT ZASILANIA REZERWOWANEGO
SCHEMAT TABLICY "RE-2R" ZASILANIA

Branża	ELEKTRYCZNA	Uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	

Nr projektu	Faza	Grupa	Nr rysunku	Skala	Data	Rewizja
N_7.1_22	PT	E	E-11.7	%	2022.11.21	-