

Pi = 0,6kW

Nr obwodu	40z
Przeznaczenie	Oświetlenie zewnętrzne rampy
Pomieszczenie	sterownik programowalny 10A
Moc zaінst.	max. 0,6 kW



neon@neon.net.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A

42-217 Częstochowa

tel.: 509-137-001

Nazwa projektu

Przebudowa budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów
identyfikator działki ewidencyjnej: 140201_1.0010.4306.28

Branża

mgr inż. Jan Kostrianowski

UAN-VIII-7342/15694

ELEKTRYCZNA

Podpis

Projektował

mgr inż. Grzegorz Drelich

SLK0609/POOE/04

Sprawdził

mgr inż. Grzegorz Drelich

SLK0609/POOE/04

Nr projektu

Faza

Grupa

Nr rysunku

Skala

Data

Rewizja

PT


E

E-10.2

%

2022.11.21

-

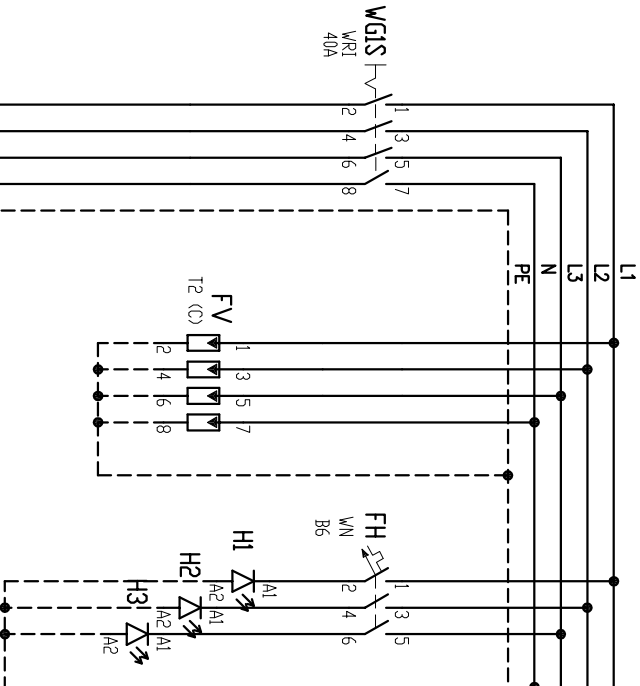

zdb. wkł. 25A

Pi = 14,0 kW

Kj = 0,8

Po = 11,2 kW