cd ark 5/7

cd ark 7/7

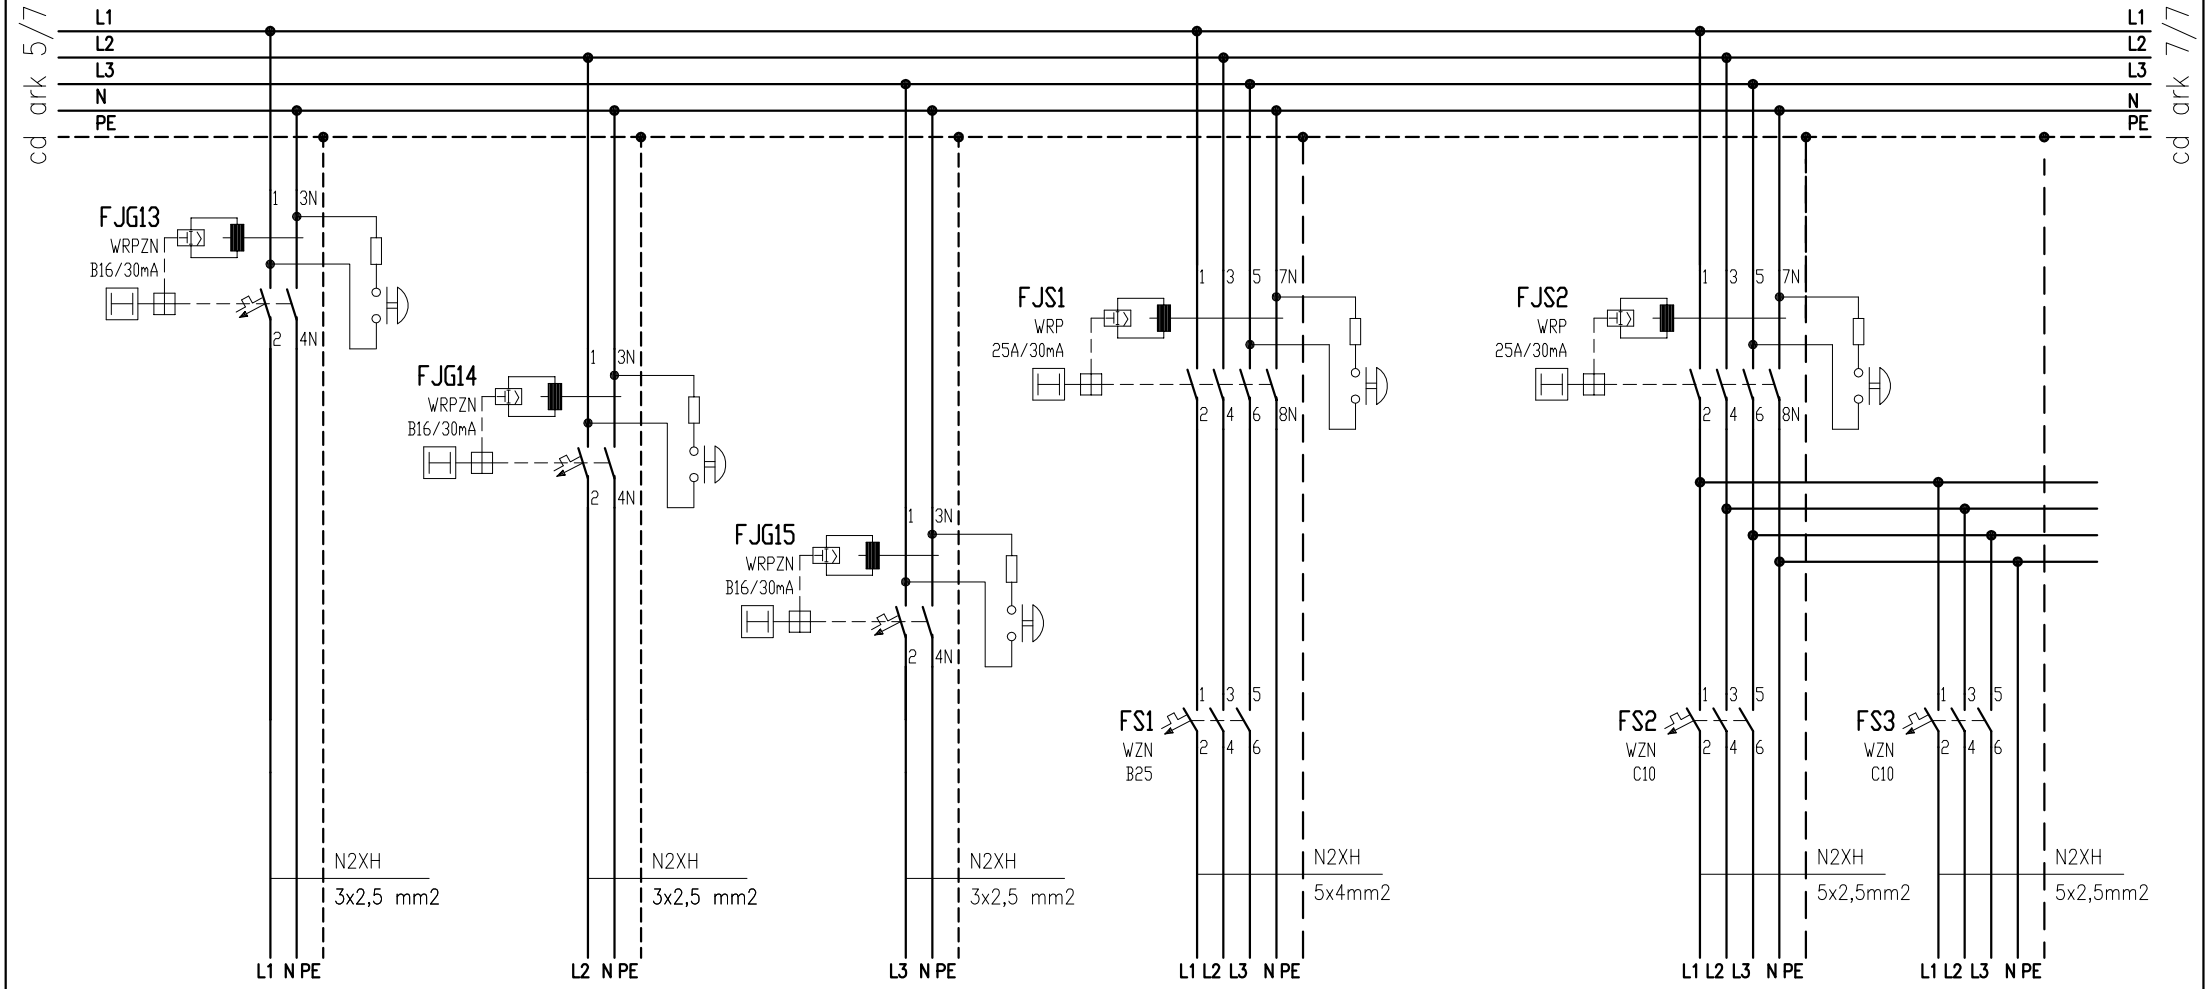

Pi = 35,6kW

Nr obwodu	6G13	6G14	6G15	6S1	6S2	6S3
Przeznaczenie	Gniazda wtykowe pom.	Gniazda wtykowe pom.	Gniazda wtykowe pom.	Zasilanie zmywarki	Zasilanie zmywarki	Zasilanie zmywarki
Pomieszczenie	0.33	0.33	REZERWA	pom. 0.30	kapturowej pom. 0.26	kapturowej pom. 0.26
Moc zainst.	max. 3,5 kW	max. 3,5 kW	max. 1,0 kW	max. 15,6 kW	max. 6,0 kW	max. 6,0 kW

neon
neon@neon.net.pl
ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A
42-217 Częstochowa
tel.: 509-137-001

Inwestor	SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2, 06-400 CIECHANÓW
Faza	PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa projektu	Przebudowa budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanoiwe ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów identyfikator działki ewidencyjnej: 140201_1.0010.4306.28
Tytuł rysunku	SCHEMAT ZASILANIA PODSTAWOWEGO SCHEMAT TABLICY "RE-6S" ZASILANIA

Branża	ELEKTRYCZNA		Uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. Jan Kostrzanowski		UAN-VIII-7342/156/94	
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Drelich		SLK/0605/POOE/04	

Nr projektu	Faza	Grupa	Nr rysunku	Skala	Data	Rewizja
N_7.1_22		E	E-15.6	%	2022.11.21	-