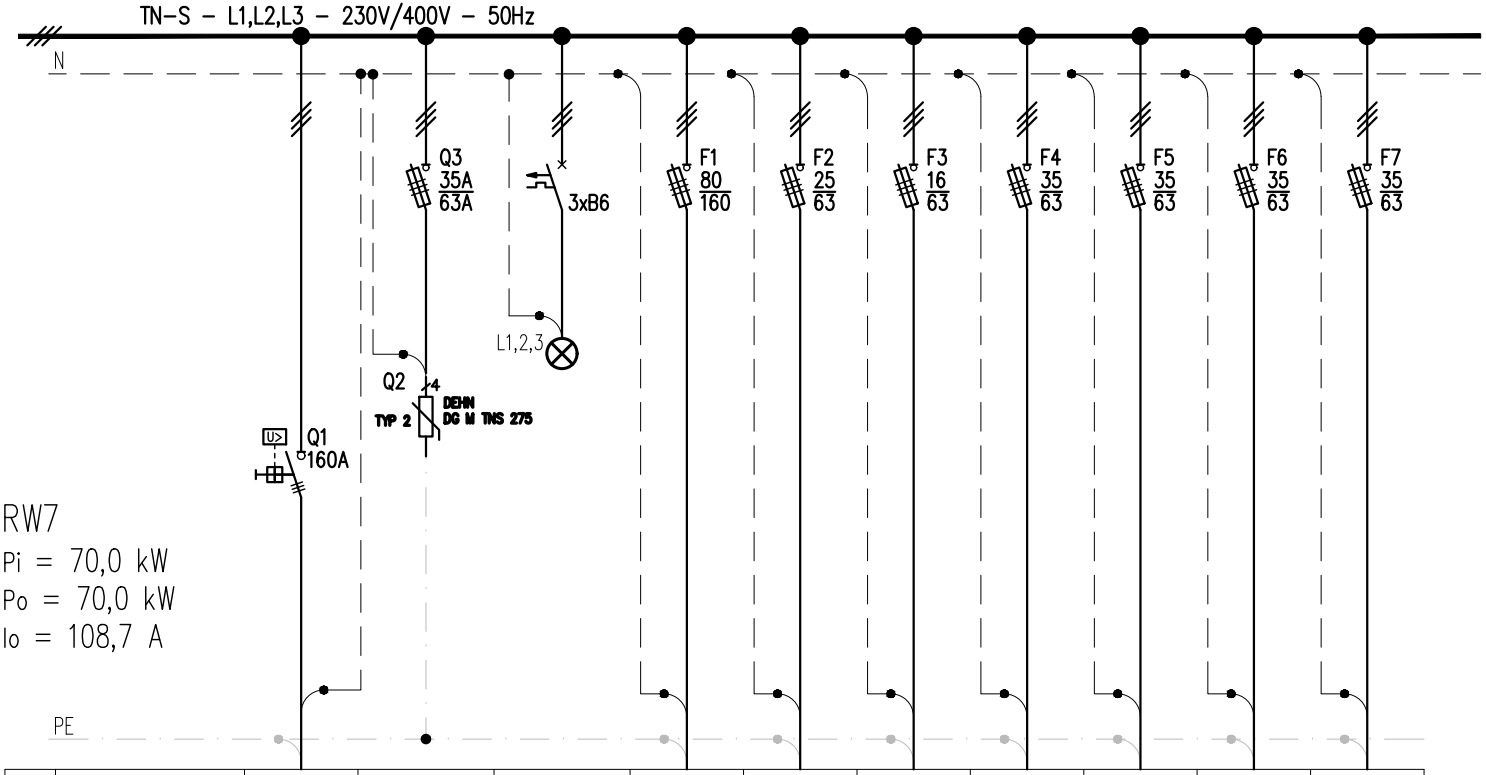

Tablica TGK

NUMER OBWODU	01	02	03	TGK:C0.2.TSK	TGK:C0.1.TSK	TGK:C.B1.TSK				
MOC [kW]	70,0			41,6	15,2	8,8	1,0	1,2	1,2	1,0
APARATURA	–	kl. C 20kA	3xL301	80A/3	25A/3	16A/3	REZ/3	REZ/3	REZ/3	REZ/3
APARATURA	3P 100 A	–	3xB6	–	–	–	–	–	–	–
NAZWA ODBIORU (SYMBOL) OPIS	Zasilanie z UPS	Ochrona przepięciowa	Lampki kontrolne	Wyp. zasilający C0.2.TSK	Wyp. zasilający C0.1.TSK	Wyp. zasilający C.B1.TSK				
PRZEWÓD	5xN2XH-J 1x95			5xN2XH-J 1x70	N2XH-J 5x25	N2XH-J 5x16				
				XW●L,N,PE	XW●L,N,PE	XW●L,N,PE	XW●L,N,PE	XW●L,N,PE	XW●L,N,PE	XW●L,N,PE
				x1	x1	x1				
				C0.2.TSK	C0.1.TSK	C.B1.TSK				

			Data	20.09.2024	Projektował: mgr inż. Paweł Jan Radzimirski	Projektant generalny / Architektura	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów	PTW–Instalacje elektryczne	Nr rysunku: 24008_PW_GPH_IE_ZA_SH_20
			Skala	–	upr. bud. nr MAZ/0566/PBE/16	graphit Graph'it sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30/424 00-739 Warszawa www.graphit.pl	ROZBUDOWA SOR	Rozdzielnica TGK Schemat strukturalny.	Arkusz 1
			Tom	–	Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Ośko				z 1 Ark.
Opracował	Data	Rewizja	Wydanie	–	upr. bud. nr MAZ/0338/PWOE/12				